


ahora han padecido una rigurosa sequía. El proyecto lo hemos podido ver en el despacho del señor Rodríguez Velasco y el original del mismo está ya en el Ministerio de Obras Públicas, pendiente del informe de los técnicos, que es de suponer lo encuentren conforme, ya que ha sido redactado por un ingeniero cuya capacidad merece a todos las debidas garantías.

¿Detalles sobre este proyecto de distribución interior del abastecimiento de agua a Ciudad Real? Sería prolijo y habríamos de reflejar una serie de datos técnicos que en muchos casos no serían entendidos. Baste saber que el presupuesto de las obras asciende a treinta y

cientos, Ciudad Real ve culminadas las obras y todos sus vecinos tienen en sus propios domicilios agua limpia y abundante como la que ahora sale por los grifos, bien merecerá la pena el haber soportado con buen ánimo la realización de tales obras y aun el aumento de las tarifas que es lógico se produzca para atender a todas las atenciones de conservación y personal, que un servicio de esta importancia requiere.

EL NUEVO ALCANTARILLADO

Tan importante o más que el anterior es el

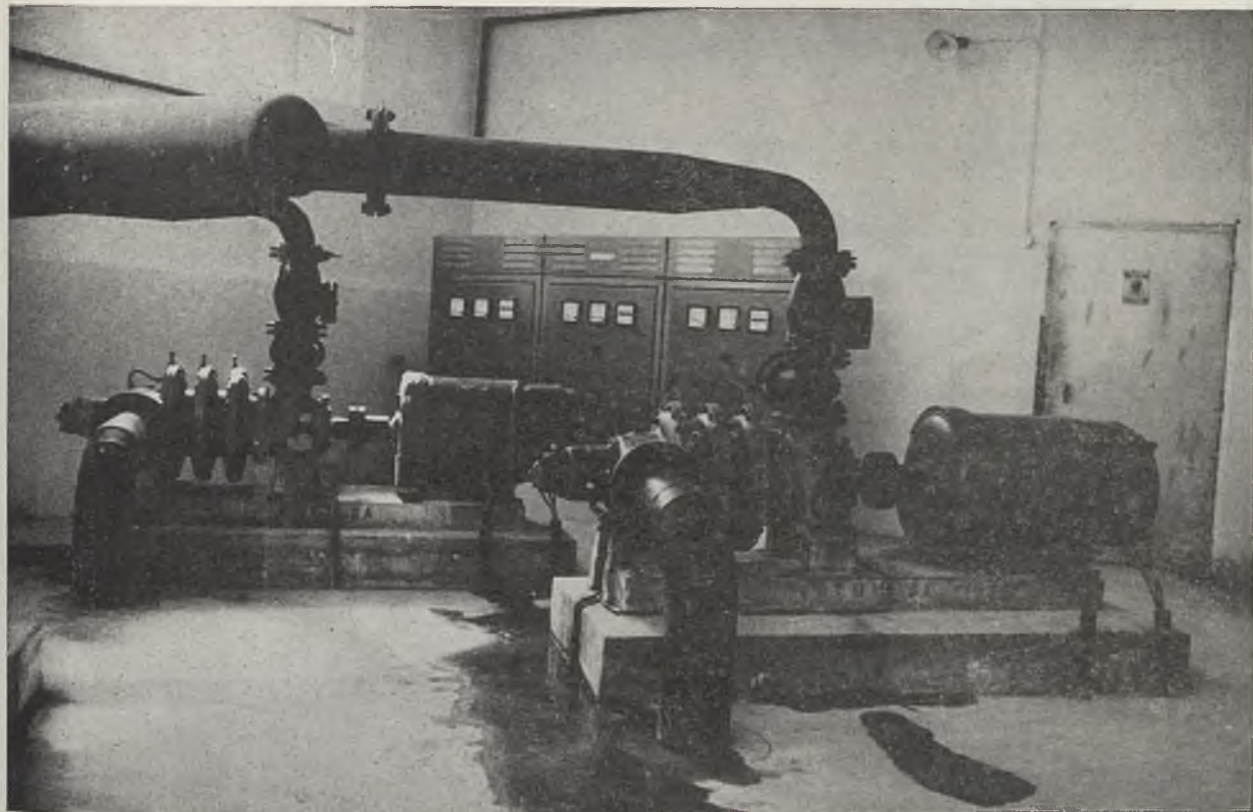

Dos de los motores de impulsión en la nueva estación elevadora

ocho millones de pesetas, aunque es lógico suponer que al adjudicarse la subasta siempre haya una baja por parte de la empresa que realice aquellas. La cantidad citada se obtendrá con aportaciones del Gobierno, en su mayor parte, de la Diputación en concepto de préstamo y del propio Ayuntamiento.

Todo hace concebir las mayores esperanzas para el pronto comienzo de las obras, que los más optimistas señalan incluso en los primeros meses de 1965. Será necesario para ello levantar las aceras de muchas calles, cruzar éstas y, en definitiva, ocasionar molestias al vecindario, pero creemos muy sinceramente que "París bien vale una misa". Si a la vuelta de un par de años, plazo que cabe suponer sea sufi-

ciente, Ciudad Real ve culminadas las obras y todos sus vecinos tienen en sus propios domicilios agua limpia y abundante como la que ahora sale por los grifos, bien merecerá la pena el haber soportado con buen ánimo la realización de tales obras y aun el aumento de las tarifas que es lógico se produzca para atender a todas las atenciones de conservación y personal, que un servicio de esta importancia requiere.

Realizado también el alcantarillado por los años treinta, quizá por falta de visión o por escasez de medios económicos, lo cierto es que pronto comenzó a ser insuficiente, máxime cuando no se procedía a su limpieza con la debida intensidad, lo que ha provocado una sedimentación tan considerable, que en algunos puntos del emisario general, con poca vertiente, solo